

"Schaufensterfläche"
eingeschränkt,
durch statisch
erforderliche
Wandscheibe

Feuerlöschzuleitungen

Gewerbe 1
ca. 50 qm

F 90

F 90

Treppenhaus

innenliegendes Treppenhaus
erfordert Überdruckbelüftung

F 90

Gewerbe 2
ca. 40 qm

F 90

RA-Schacht

Überfahrt

Deckenöffnung


Trennfuge

Unterzug, Wandscheiben und Stützen statisch erforderlich;
Angaben zu Lage und Größe erst nach detaillierter
Abstimmung mit Statik möglich

Ebene 01
Rathausplatz (+4.40)

Überfahrt, 55cm ab OK FFB
i.A. Statik KVB

Treppenlauf nur als leichte
Konstruktion denkbar

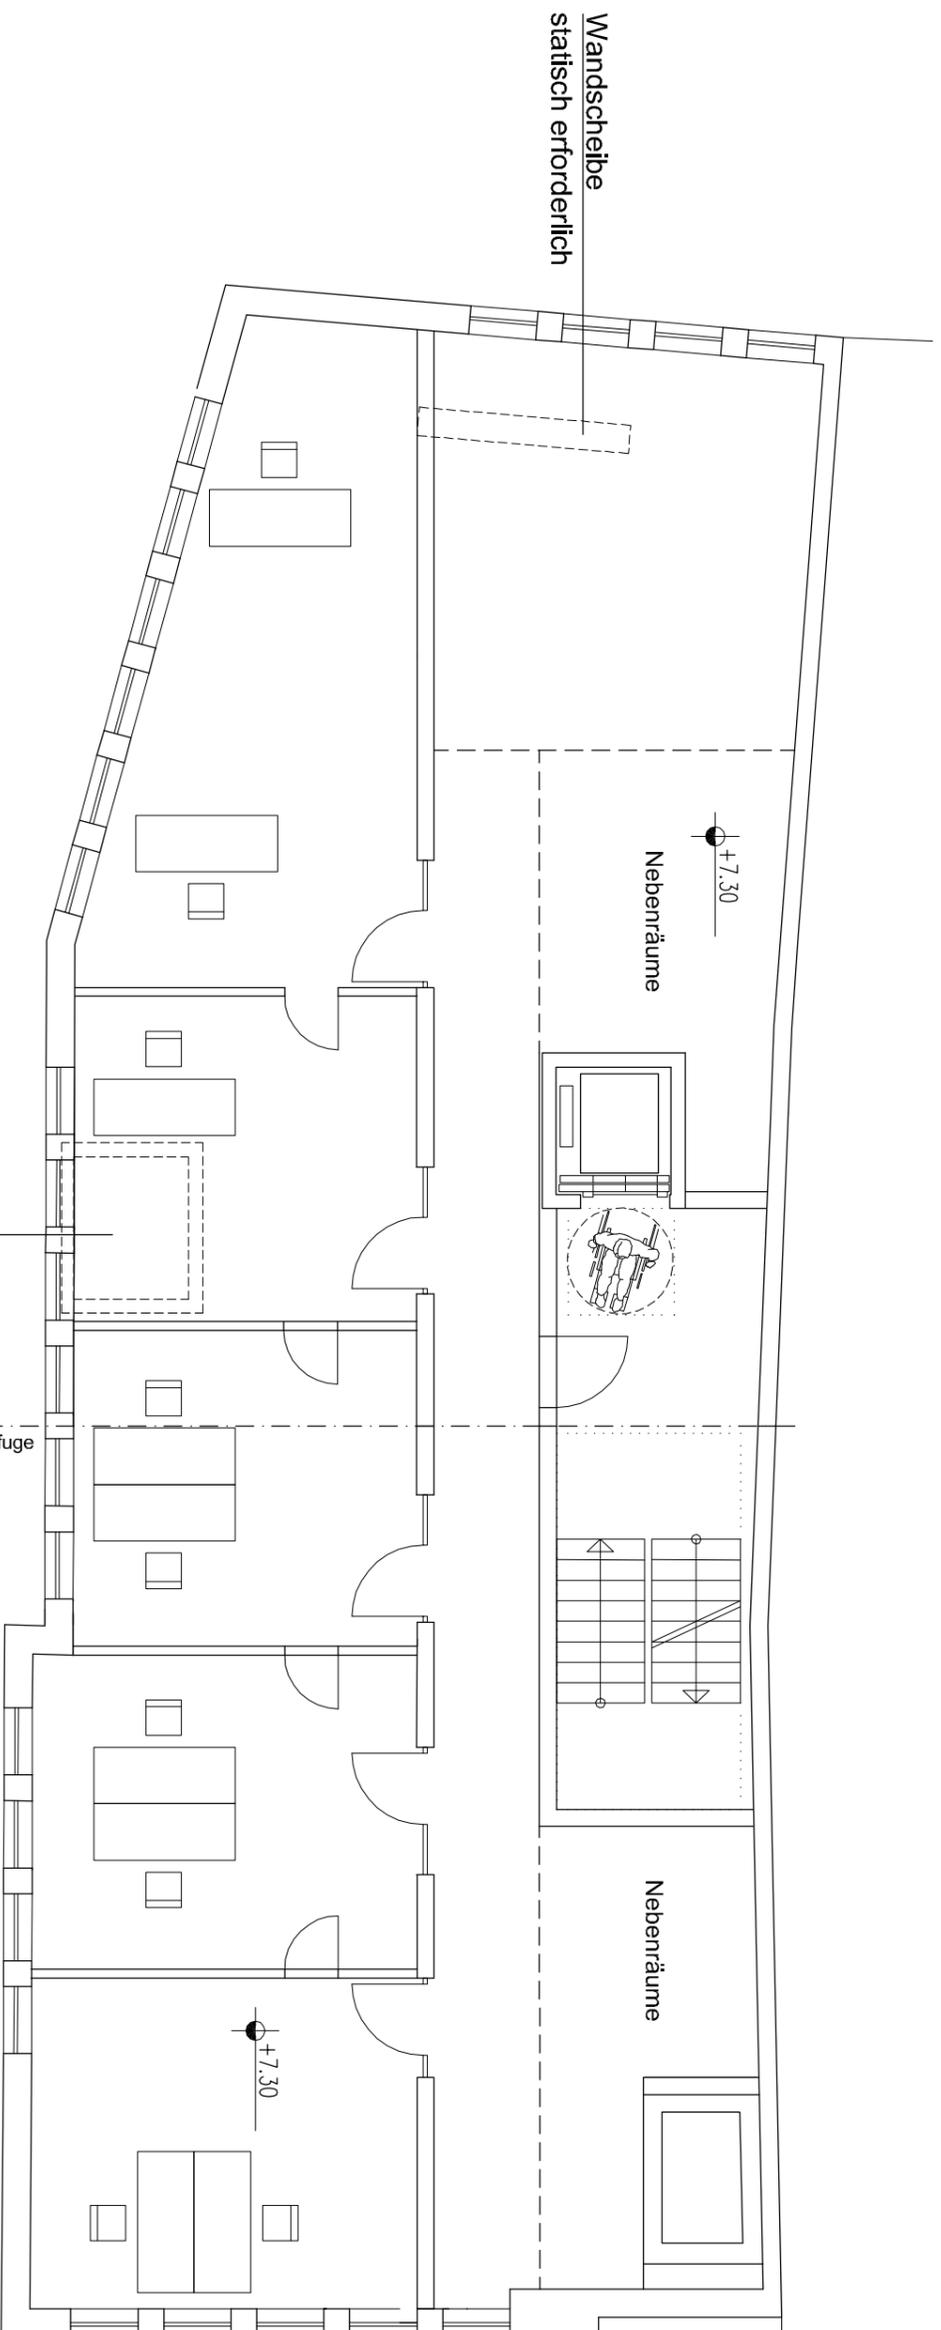

Ebene 02
(+7.30)