



## Betriebsformenuntersuchung zum Ersatz von Lichtsignalanlagen Neusser Straße / Weißenburgstraße LSA-Nr. 12243

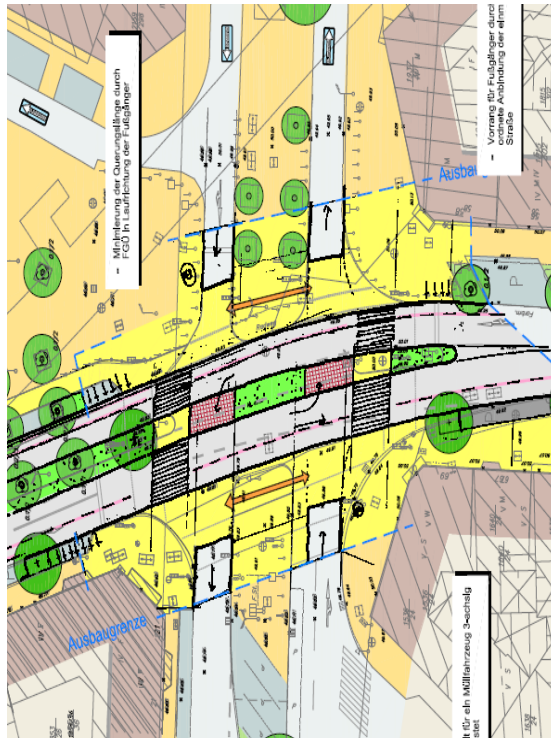

Entwurfsparameter  
Entscheidungskriterien


Kriterien  
Fußgängerquerung und  
Abbiegeströme vorhanden

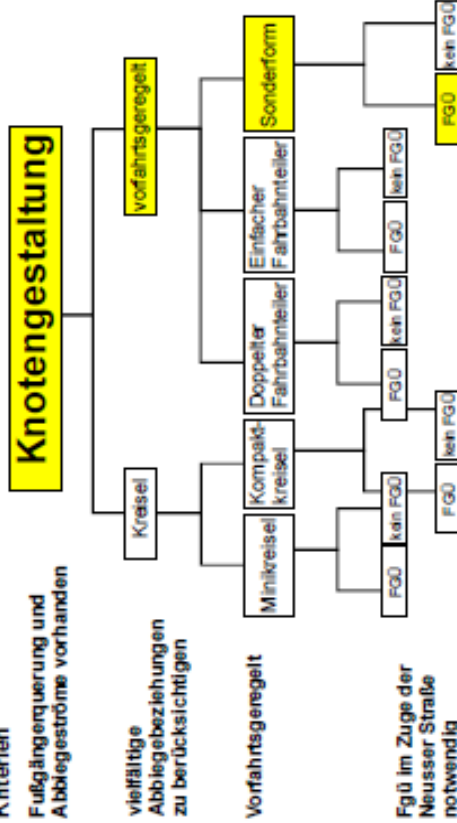

FGU im Zuge der  
Neusser Straße  
notwendig

| KVA<br>Fußgänger | < 200 | 200-300 | 300-450 | 450-600                       | 600-750 | > 750 |
|------------------|-------|---------|---------|-------------------------------|---------|-------|
| 90-100           |       |         |         | Kein/Strich<br>(pro Richtung) |         |       |
| 100-150          |       |         |         |                               |         |       |
| > 150            |       |         |         |                               |         |       |

Quelle: Richtlinien für die Anlage und Ausstattung von  
Fußgängerwegen (DIN EN 12464:2007)

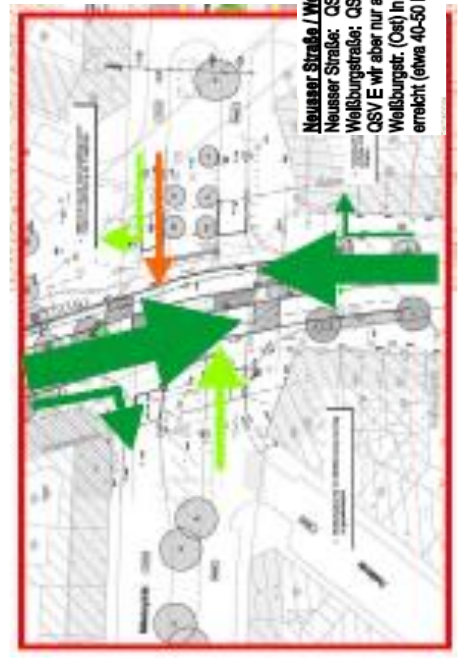

Neusser Straße / Weißenburgstraße  
Neusser Straße: QSV A,  
Weißburgstraße: QSV C bis E,  
QSV E wird aber nur auf der Relation  
Weißburgstr. (Ost) in Weißburgstraße (West)  
erreicht (etwa 40-50 Ktzh).

Stadt Köln  
Amt für Straßen  
und Verkehrstechnik

VIA  
Planungsbüro VIA  
Köln

ISAPLAN  
KÖLN  
ISAPLAN  
Ingenieur GmbH  
Lehrkeusen