


Anlage 3

Grundwassermonitoring Stadt Köln 2011 PFT-Verteilung (Summe aller gemessener PFT)

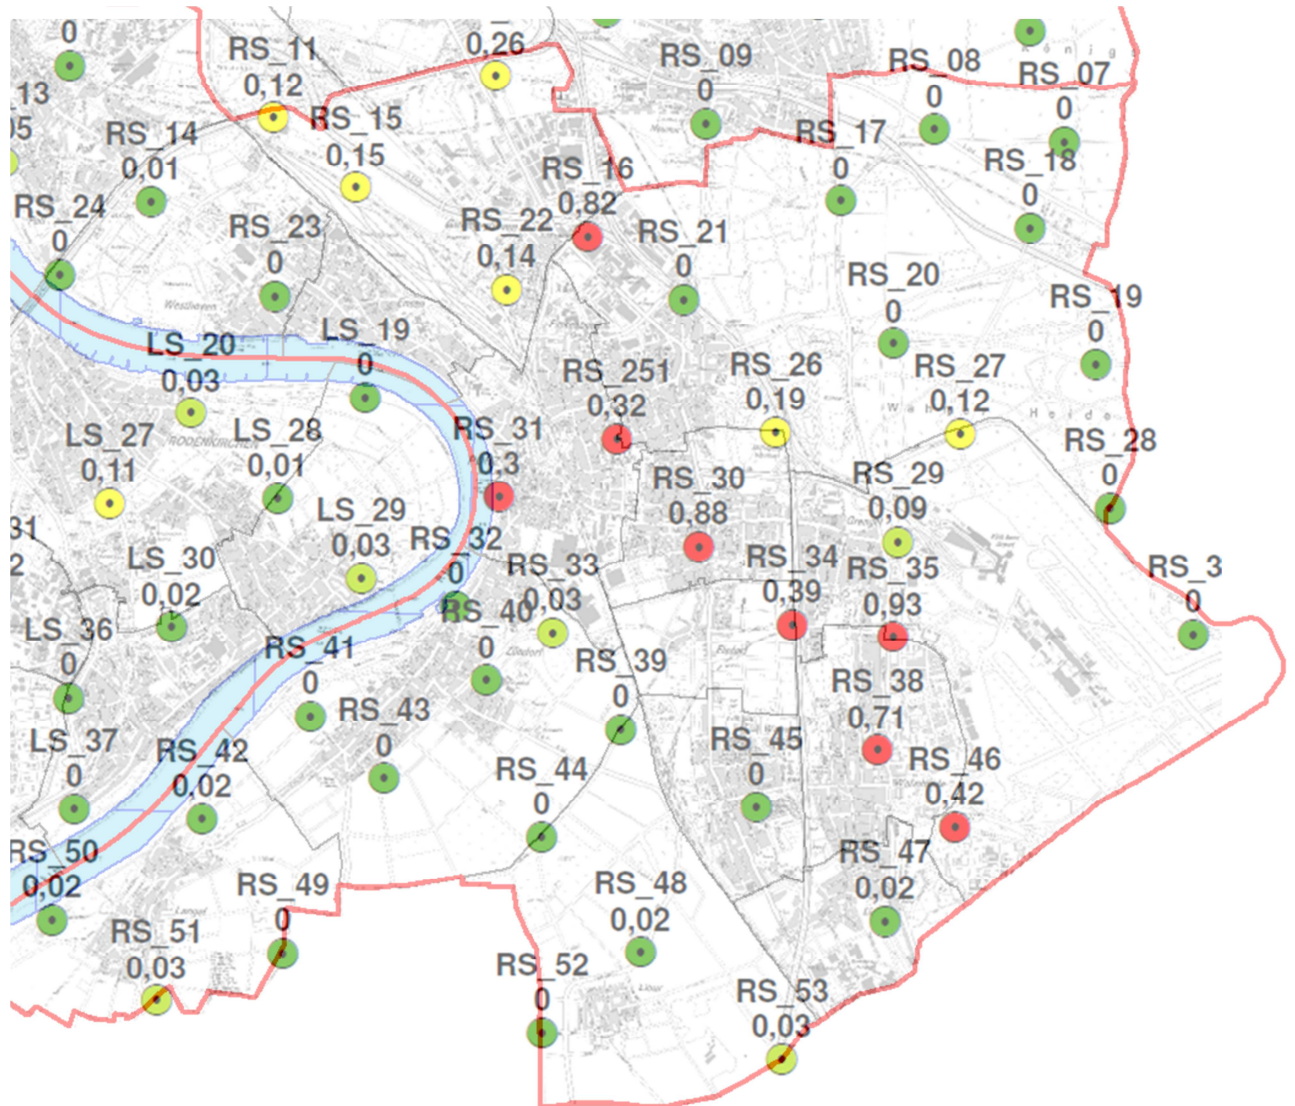

Legende

- Schlüssel GWMST
PFT gesamt (µg/l)
- 0,00 - 0,02
 - 0,03 - 0,10
 - 0,11 - 0,29
 - 0,30 - 10,00